




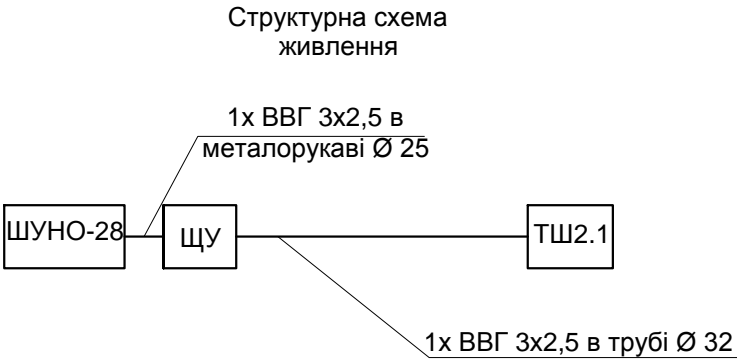

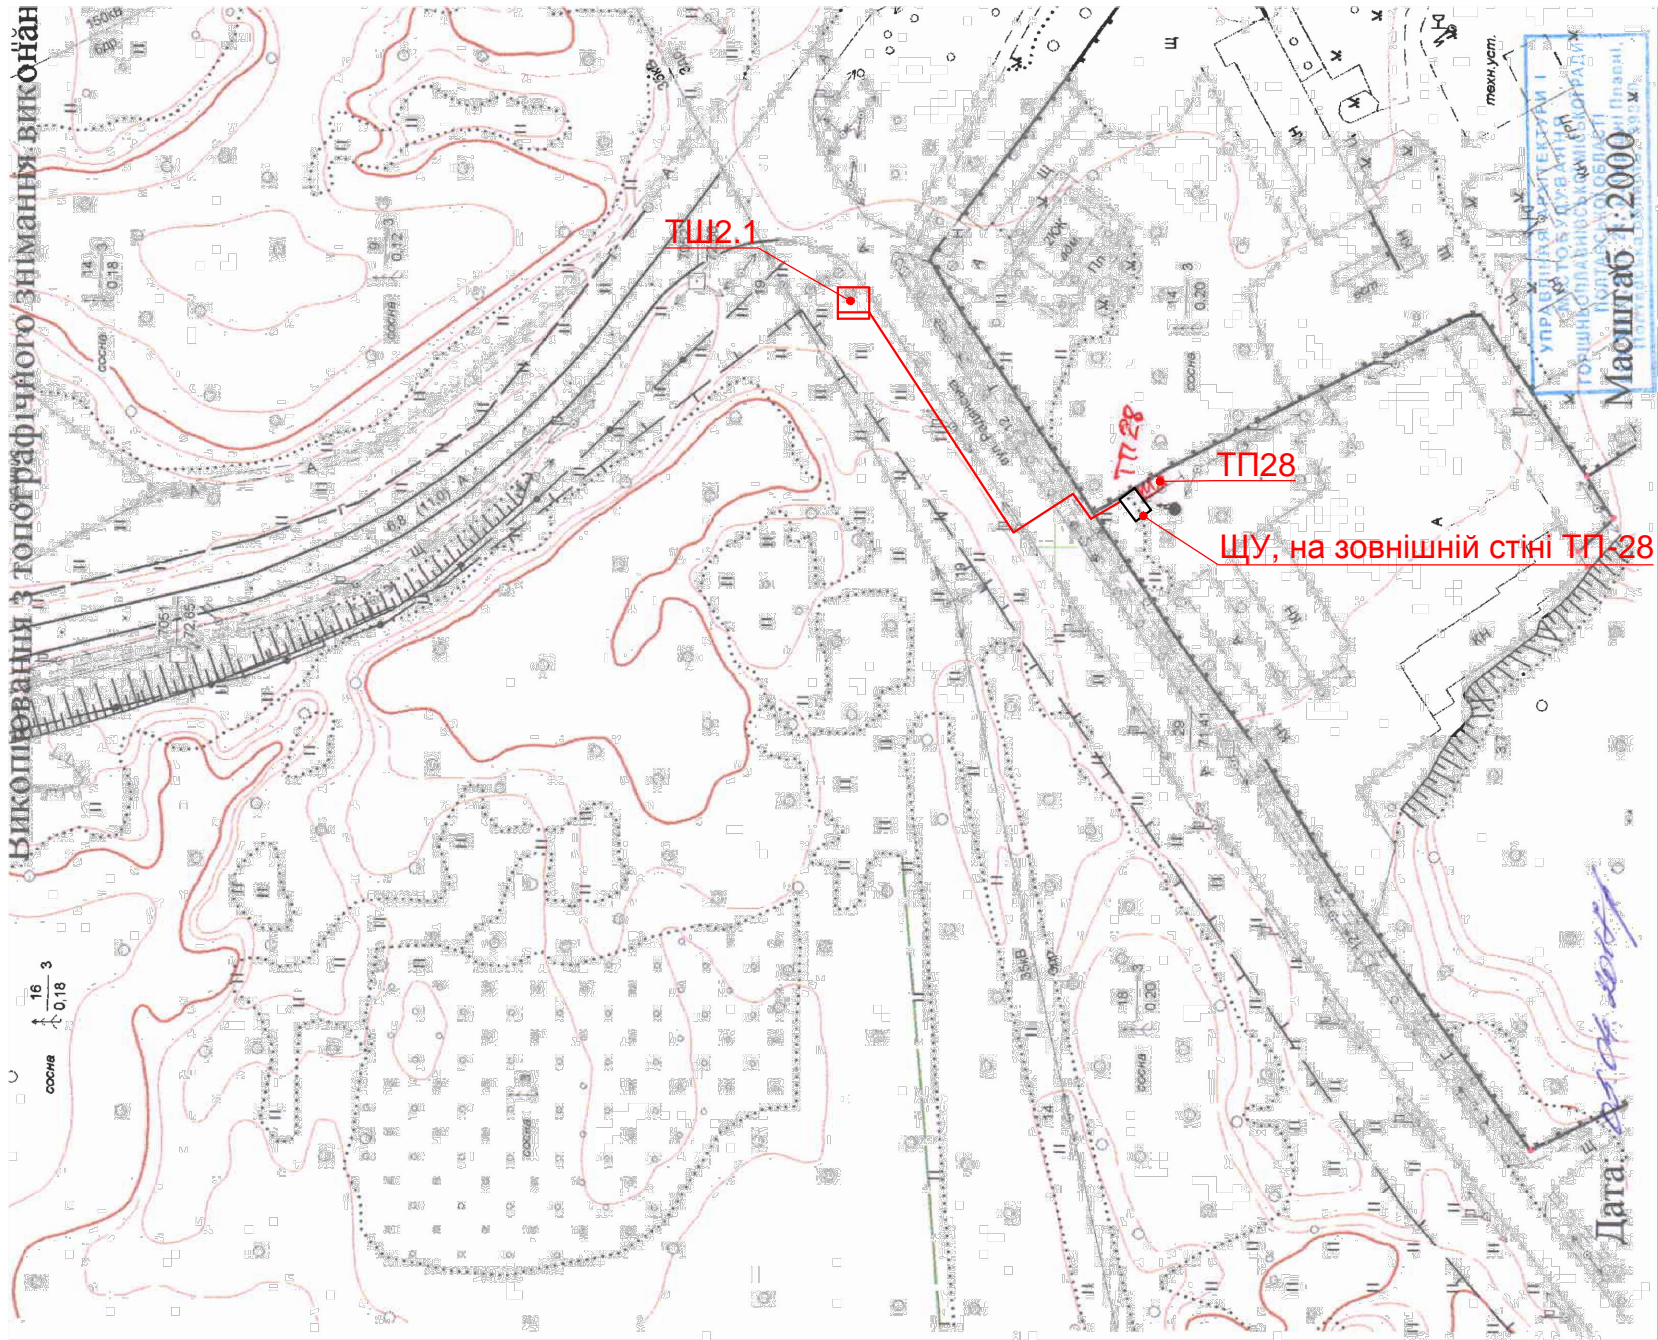


Погоджено:			
Інв.№ об.	Підпис і дата	Зам.інв. №	

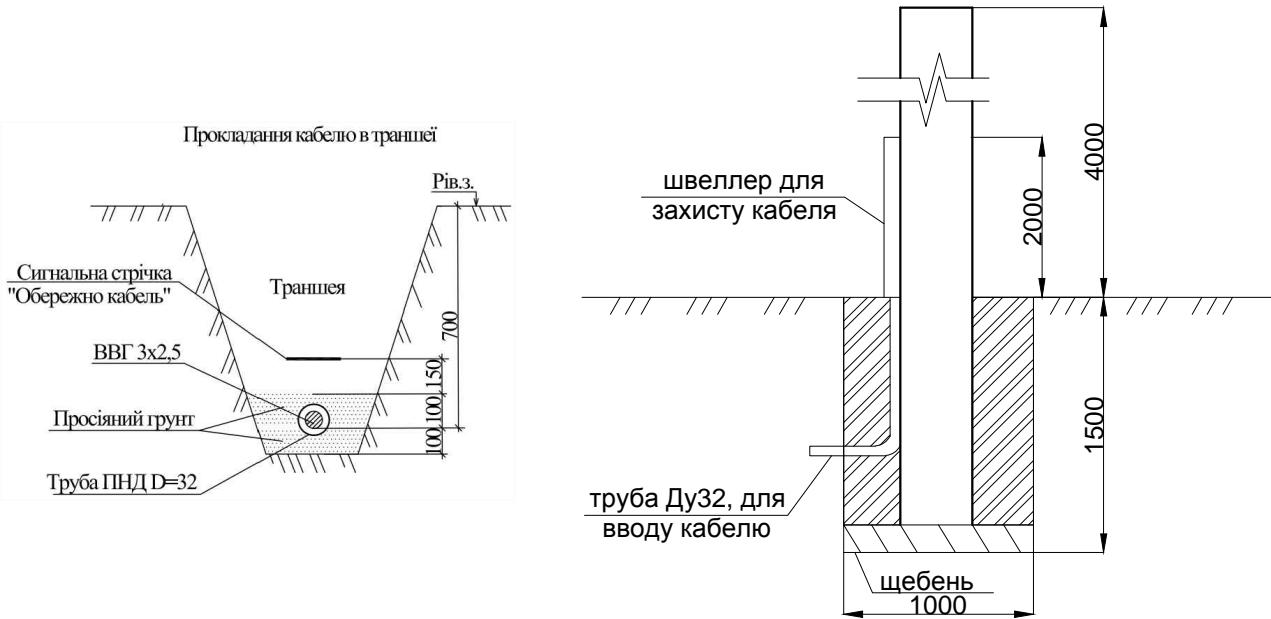

Умовні позначення	
Позначення	Найменування
	Кабель електричний силовий ВВГ 3х2,5

- Напруга мережі ~ 220В. Система заземлення TN-C-S.
- Електроживлення ТШ 2.1, встановленої на опорі, здійснюється від ТП-28-ЩУНО-28
- Щиток обліку ЩУ навісного виконання, ступінь захисту ІР31, встановити на зовнішній стіні ТП-28. на відм. +1.700 від рівня землі.
- Розподільча мережа виконується кабелем з мідними жилами, який прокладається в траншеї на глибині 0,7 м. в трубі ПНД Ø32.
- Кабель, що прокладається нижче ніж 2 метри, захищається від механічних пошкоджень.
- Монтаж виконати згідно ПУЕ, СНиП 3.05.06-85.
- Перехід кабельної лінії через автодорогоу виконати шляхом горизонтального направленного буріння (довжинна буріння 8м., Ду100)



						РП-01КС/16-СОВ				
						Реконструкція мереж відеоспостереження в м. Горішні Плавні Полтавської області.				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Розробив		Комлев			08.17	Система охоронного відеоспостереження		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Балезін			08.17			РП	22	
Кер. групи		Балезін			08.17					
Н. контр		Комлев			08.17	Фрагмент №2. План електричних мереж та електрообладнання вул. Соборна-вул.Строни.		ТОВ "КОЗАЦЬКА СТРИЛА" Ліцензія АЕ 280629		
ГІП		Підмогийний			08.17					