







Погоджено:			
Інв.№ об.	Підпис і дата		
	Зам.інв. №		

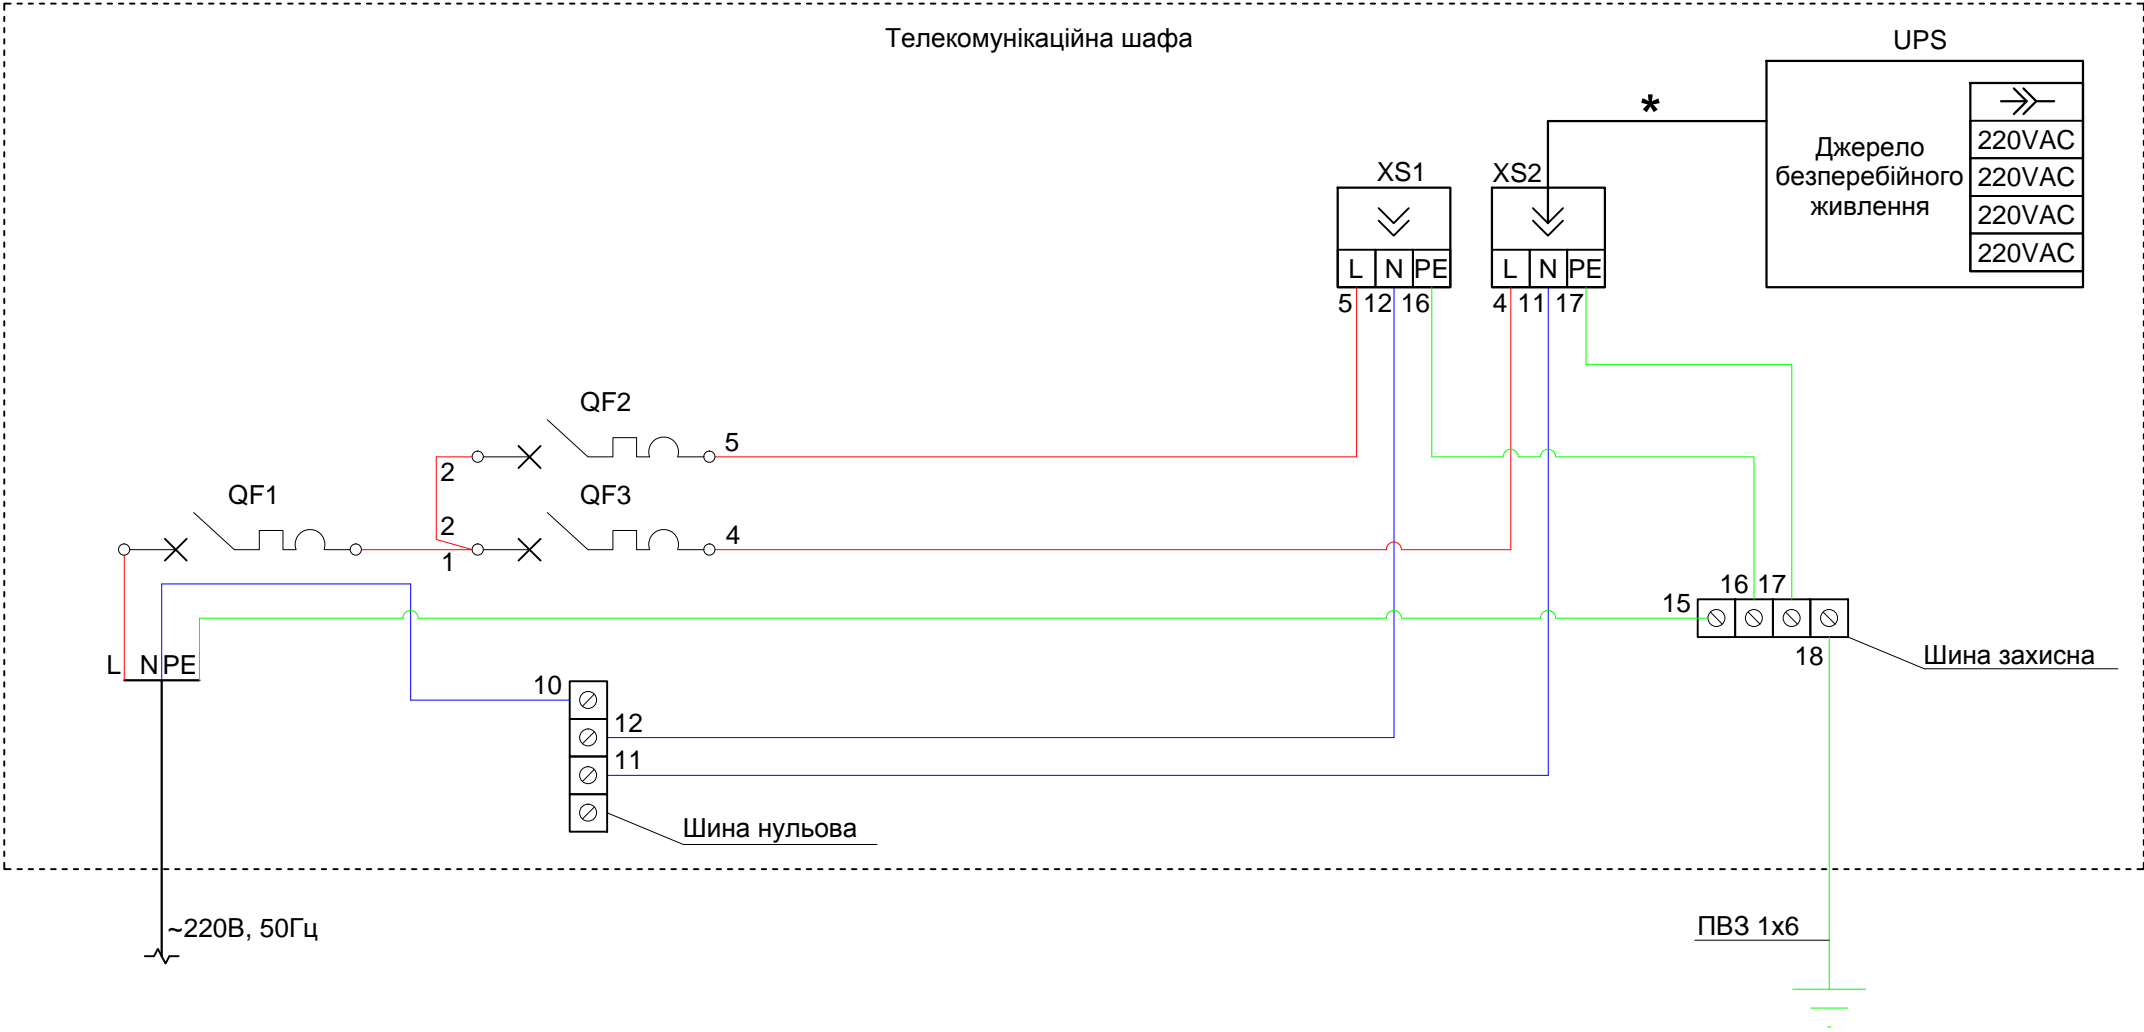

Примітки:

- Розетка XS1 передбачена для монтажних потреб.
- Розетка XS2 передбачена для підключення джерела безперебійного живлення.
- * входить в комплект обладнання.
- Номінальний струм автоматичних вимикачів становить: QF1 - 16А, QF2 - 6А, QF3 - 6А.
- Захисним провідником ПВЗ 1х6 підключено шину (клему) заземлення телекомунікаційної шафи до контуру заземлення.

						РП-01КС/16-СОВ			
						Реконструкція мереж відеоспостереження в м.Горішні Плавні Полтавської області			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Розробив		Комлев			08.17	Система охоронного відеоспостереження	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Балезін			08.17		РП	5	
Кер. групи		Балезін			08.17				
Н. контр		Комлев			08.17	Точка підключення телекомунікаційної шафи. Схема електрична принципова	ТОВ "КОЗАЦЬКА СТРИЛА" Ліцензія АЕ 280629		
ГІП		Підмогильний			08.17				