



Узлы крепления арматуры СИП.
Крепление СИП на стене здания.

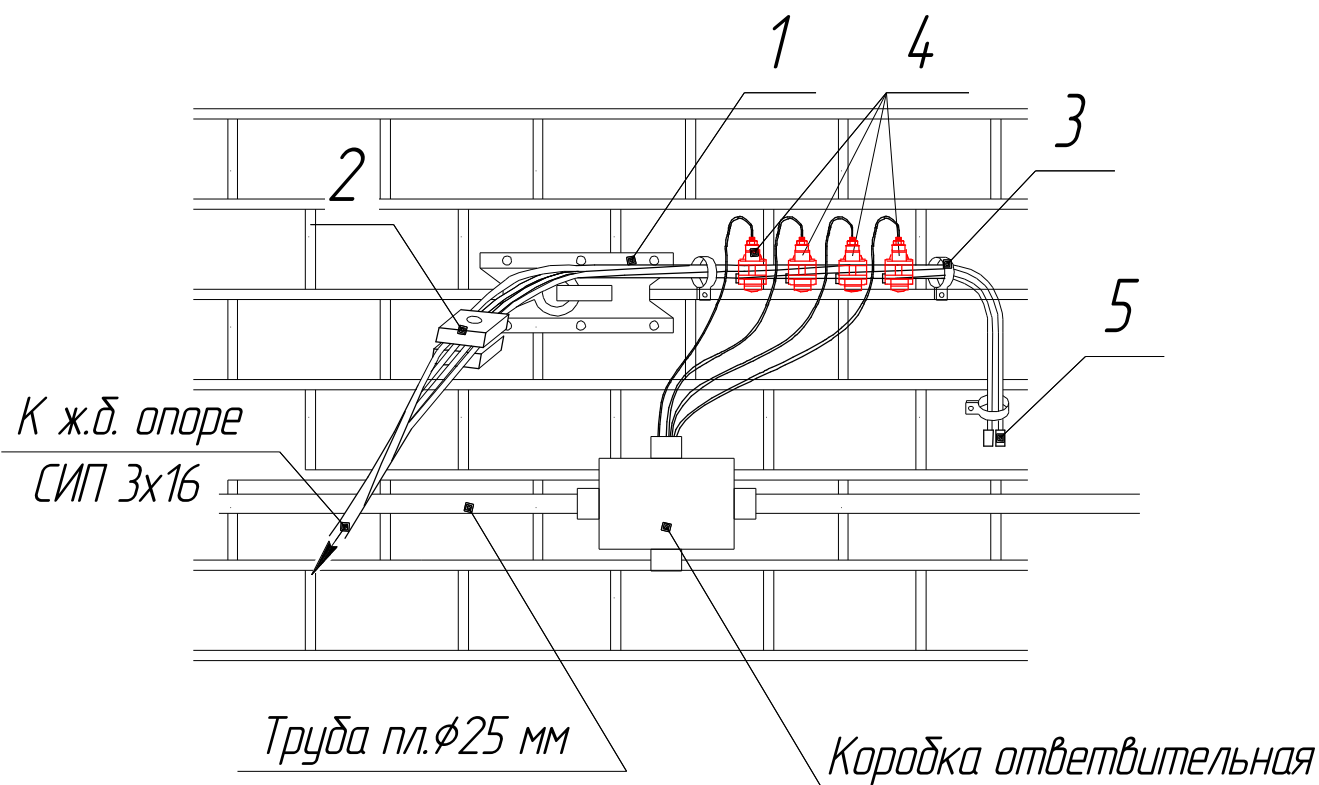

Узлы крепления арматуры СИП.
Подключение светильника на опоре.

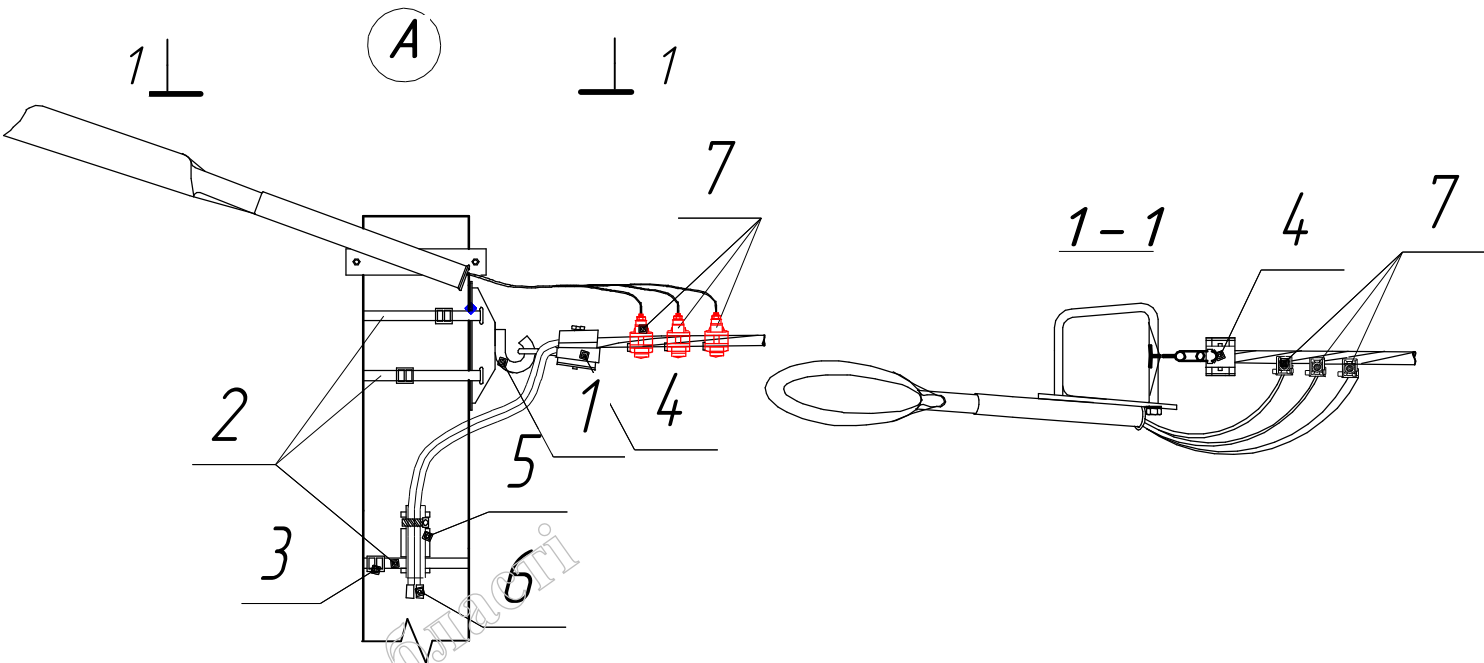

* Зажим устанавливается только на опорах, имеющих грозовое или повторное заземление.

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
1	Крюк для плоских поверхностей GHP	шт	1	прозв. SICAME
2	Зажим анкерный GUKp2	шт	1	прозв. SICAME
3	Фасадный кронштейн SC93-6 PC	шт	3	прозв. SICAME
4	Зажим прокалывающий TTD-101	шт	4	прозв. SICAME
5	Концевые колпачки GPE-3	шт	3	прозв. SICAME

Примечание

– узлы крепления провода СИП выполнены по типовым чертежам Украинского научно-исследовательского, проектно-изыскательного и конструкторско-технологического института "УКРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ" (третья редакция).

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
1	Крюк GHSO 16	шт	1	прозв. SICAME
2	Стальная лента IF-207	м	3	прозв. SICAME
3	Скрепа CF-20	шт	3	прозв. SICAME
4	Зажим анкерный GUKp2	шт	1	прозв. SICAME
5	Хомут крепления каделя EM 86-30	шт	1	прозв. SICAME
6	Концевые колпачки GPE-3	шт	3	прозв. SICAME
7	Зажим прокалывающий TTD-101	шт	3	прозв. SICAME

28/15-ЭН.202н/2

Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Добровольского, 27

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция наружного освещения территории ООШ №3	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Калмыков					РП	1		
Проверил	Веселова					Крепление СИП на стене здания			
Н. контр.						Подключение светильника на опоре			
ГИП	Калмыков								
ГАП	Веселова								
Утв.									

ФЛ-П Веселова Н.Д.
Сертификат АА №001768