


Узлы крепления арматуры СИП.  
Устройство отвлечения  
от магистральной линии

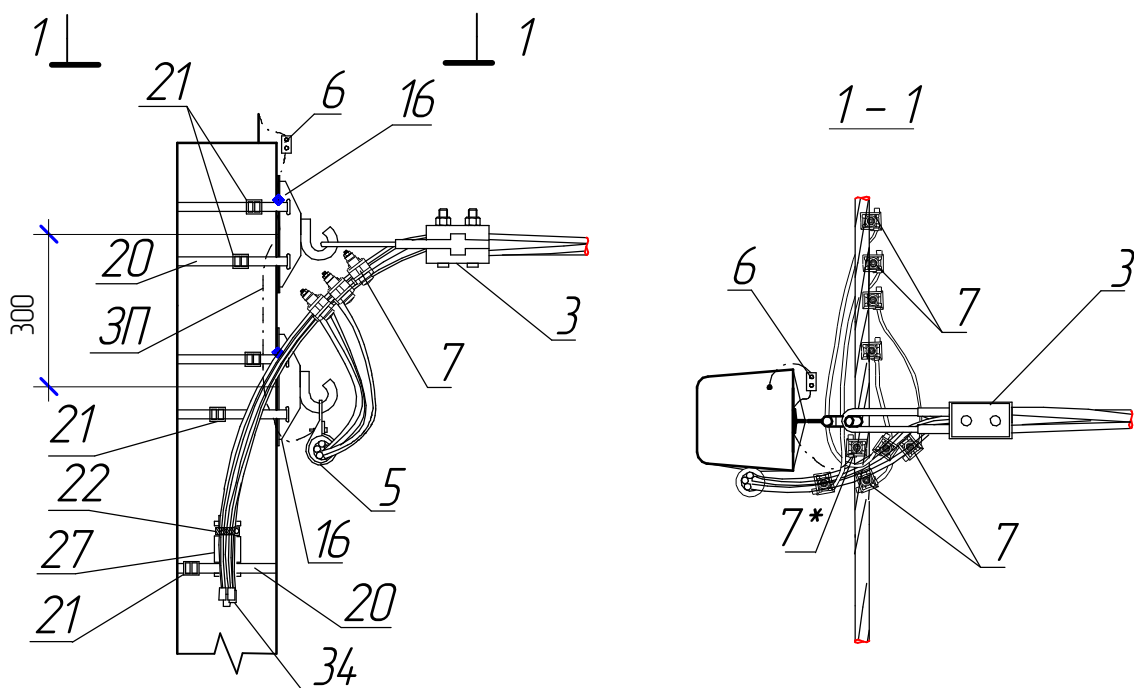

\* Зажим устанавливается только на опорах, имеющих грозовое или повторное заземление.

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
3	Зажим анкерный GUKp2	шт.	1	прозв. SICAME
5	Зажим поддерживающий UPU2	шт.	1	прозв. SICAME
6	Зажим плашечный CMA-50	шт.	1	прозв. SICAME
7*	Зажим прокалывающий TTD-101	шт.	9	прозв. SICAME
16	Крюк GHSO 16	шт.	2	прозв. SICAME
20	Стальная лента IF-207	м	5	прозв. SICAME
21	Скрепка CF-20	шт.	5	прозв. SICAME
22	Стяжной хомут CCD 9-42	шт.	1	прозв. SICAME
27	Хомут крепления кабеля EM 86-30	шт.	1	
34	Концевые колпачки GPE-4	шт.	4	прозв. SICAME
3П	Заземляющий проводник А16 ГОСТ839-80	м	1	

28/15-ЭН.202н/2

Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Добровольского, 27

Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подп.	Дата
Разраб.	Калмыков			
Проверил	Веселова			
Н. контр.				
ГИП	Калмыков			
САП	Веселова			
Утв.				

Реконструкция наружного  
освещения территории ООШ №3

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

Узлы крепления арматуры СИП.  
Устройство отвлечения  
от магистральной линии

ФЛ-П Веселова Н.Д.  
Сертификат АА №001768

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.