



Расчетная однолинейная схема ~220 В
подключения сети наружного освещения



Принципиальная схема ящика управления
освещением ЯУО 9601 (Элетон).

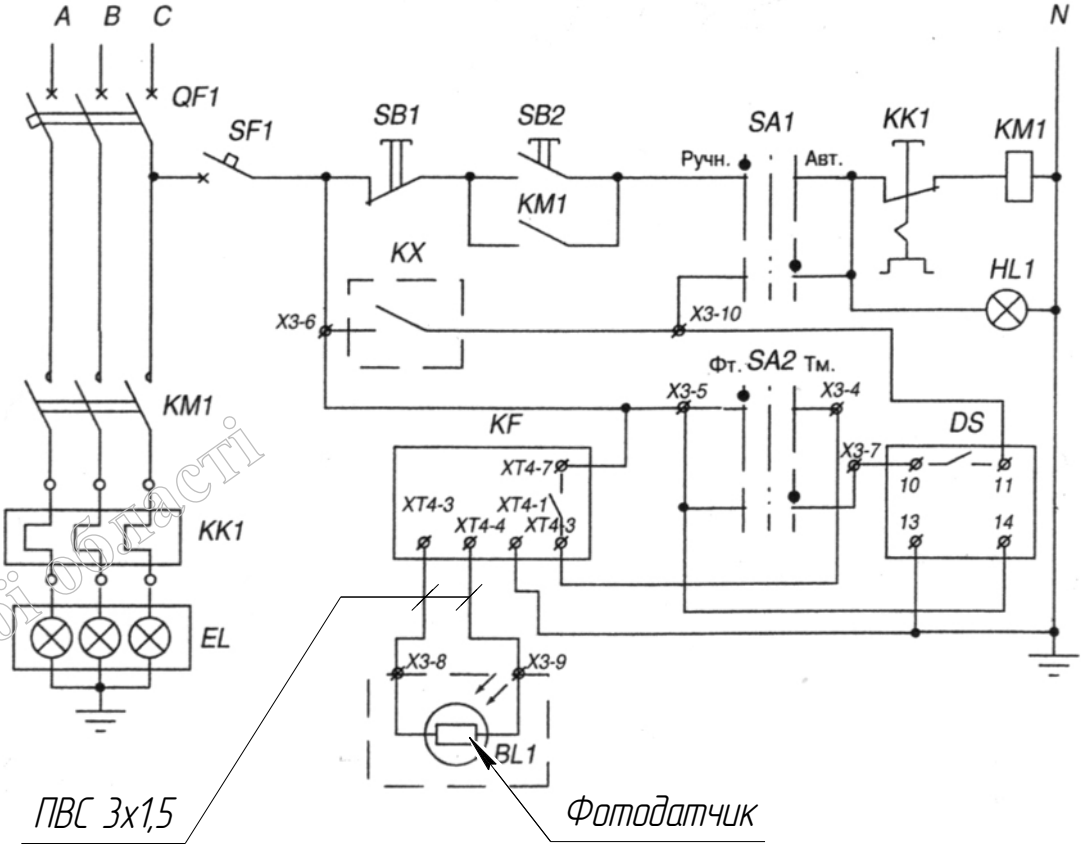

В электрощитовой демонтировать незадействованный рубильник с установкой на его место счетчика и ящика управления наружным освещением (ЯУО).
Управление освещением осуществляется с помощью ящика управления наружным освещением ЯУО, оснащенного таймером и фотореле. Фотодатчик установить на наружной стене здания на высоте не менее 3 м.
Учет потребляемой электроэнергии осуществляется многотарифным однофазным счетчиком прямого включения НIK2102-01.E2T. Ящик учета должен быть укомплектован отдельной дверкой для счетчика с возможностью ее пломбирования.
В качестве защитных мер принять присоединение всех металлических частей электрооборудования (корпусов светильников, металлических шкафов) нормально не находящихся под напряжением к РЕ-проводнику проектируемой сети.

						111/17-ЕН		
						Полтавська обл, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 21		
Зм.	К-ть дп.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Реконструкція зовнішнього освітлення території ПНЗ «ЦД та ЮТ» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	Стадія	Арк.цш
Розроб.	Калмиков						РП	2
Перевір.	Веселова							
Н. контр.								
ГІП	Калмиков							
ГАП	Веселова							
Затв.								
						Розрахункова схема однолінійна	ФО-П Веселова Н.Д. Сертифікат АА №001768	